



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления СНТ  
Рыбинский М.Ю.

(на основании решения общего собрания членов СНТ

Протокол от 07.10.2019



## ПОЛОЖЕНИЕ

### Об использовании электрических сетей СНТ для электроснабжения участков, находящихся в границах

### СНТ «Незабудка»

#### 1. Общие положения

- 1.1. Электроснабжение участков и расположенных на них построек (домов) осуществляется через присоединенную электрическую сеть, являющуюся собственностью СНТ «Незабудка».
- 1.2. Размер платы за подключение новых абонентов к действующей сети определяется общим собранием членов СНТ «Незабудка» и на момент утверждения настоящего положения составляет 80000 руб. Данный платеж является инвестиционным взносом, направленным на модернизацию сетей электроснабжения в целях и в интересах потребителей электрической энергии. Первоочередность работ определяется технической необходимостью. Оплата фактических затрат на присоединение к линии, от линии ЛЭП до ВРУ абонента осуществляется отдельно. Стоимость зависит от фактической стоимости оборудования и утверждается решением правления СНТ.

#### 2. Требования к подключению

- 2.1. Подключение новых абонентов производится в соответствии с требованиями правил подключения электрических установок.
- 2.2. Границей эксплуатационной и балансовой ответственностью между сетями СНТ «Незабудка» и абонентом определяется Приложением № 1 и № 2 к настоящему положению. Граница эксплуатационной ответственностью считается: граница земельного участка. Если ближайшая опора линии ЛЭП 0,4 кВт расположена не на границе земельного участка, границей эксплуатационной ответственности считается эта опора.

2.3 Подключение нового абонента осуществляется по распоряжению председателя правления на основании поступившей заявки. Заявка подается на имя председателя в простой письменной форме, с указанием: ФИО заявителя, номера участка, одно или трех-фазное подключение. К заявке прикладываются документы: копия документа, подтверждающего право на земельный участок, копия паспорта с пропиской, квитанция об оплате инвестиционного взноса, справка об отсутствии задолженности по целевым и иным взносам.

2.4. Решение о подключении или письменный отказ принимается в течении 5 рабочих дней. В случае положительного решения, подключение осуществляется в течении 30 дней, с даты поступления заявки. Отказ председателя правления от подключения может быть обжалован исключительно общему собранию или суд.

### 3. Требование к оплате за фактическое потребление электрической энергии

3.1. Оплата за фактическое потребление электрической энергии осуществляется на основании данных ИПУ, установленного на границе эксплуатационной ответственности, по тарифам, утвержденным РЭК АПК.

3.2 Затраты (потери) на транспортировку электрической энергии от границы СНТ с сетями ресурсоснабжающей организацией, до ИПУ, утверждаются общим собранием СНТ. Затраты могут быть как в процентном соотношении к объему потребленной электрической энергии, начисленном ИПУ, так и рублевом эквиваленте. На 2019 год размер этих затрат (потерь) составит 5%. В расчет затрат (потерь) могут быть включены расходы на уличное освещение.

3.3 Оплата за потребленную электрическую энергию и потери, производится абонентом самостоятельно до 20 числа, месяца следующего за отчетным, на р/счет СНТ «Незабудка».

3.4 Сведения (показания) ИПУ подаются абонентом самостоятельно в СНТ ежемесячно, с 20 по 25 число текущего месяца.

3.5 Допускается оплата за электрическую энергию авансом, в случае если произвести оплату за потребленную электрическую энергию в установленные сроки не представляется возможным.

### 4. Приостановление подачи электрической энергии

4.1. Приостановление или полное прекращение подачи электрической энергии абоненту, без предварительного уведомления, ДОПУСКАЕТСЯ при условиях:

4.1.1. Аварийное состояние линии, находящейся в границах эксплуатационной ответственности абонента;

4.1.2. Отсутствие возможности убедиться в исправности и надлежащем состоянии линии на разделительных контактах, на границе эксплуатационной ответственности, когда отсутствие информации угрожает безопасной эксплуатации сетей ;

4.2 Приостановление или полное прекращение подачи электрической энергии абоненту, с предварительным уведомлением за 30 дней, ДОПУСКАЕТСЯ при условиях:

4.2.1 Наличие 2-х и более месячной задолженности за потребленную электрическую энергию и потери в сетях;

4.2.2 Наличие задолженности по взносам за содержание общего имущества СНТ (целевые взносы) за последние 2 года.

Подключение абонента осуществляется в течении 5 рабочих дней, при условии полного погашения задолженности. Плата за повторное подключение абонента утверждается на общем собрании. На момент утверждения настоящего соглашения составляет 5000 рублей.

Утверждаю:

Председатель правления СНТ «Незабудка»



АКТ № \_\_\_\_\_

**разграничения балансовой ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 0.4кВ между СНТ «Незабудка» и потребителем**

СНТ «Незабудка» с одной стороны и \_\_\_\_\_  
далее «Потребитель», владелец участка № \_\_\_\_\_ в СНТ «Незабудка» с другой стороны,  
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На день составления Акта, электроснабжение Потребителя производится от ВЛ-0.4кВ СНТ «Незабудка».
2. Возможность присоединения энергоустановок Потребителю определена Техническими условиями.
3. Разрешенная мощность \_\_\_\_\_ кВт
4. Подключение выполнено на опоре ВЛ-0.4 кВ СНТ «Незабудка», согласно схемы.
5. Установлен счетчик для учета электроэнергии:
  - 5.1. Модель: \_\_\_\_\_
  - 5.2. Заводской номер: \_\_\_\_\_
6. Границей балансовой ответственности между СНТ «Незабудка» и Потребителем являются (см. красные линии на схеме Приложения 1 к Акту) ответственные зажимы в месте присоединения Потребителя к ВЛ-0.4 кВ СНТ «Незабудка» .
7. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения эксплуатационной ответственности возлагается на персонал СНТ «Незабудка».
8. Ответственность за целостность пломб, надлежащие состояние прибора учета (Счетчика) и автоматического выключателя в узле учёта возлагается на Потребителя.
9. Особые условия:
  - 9.1. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Потребителя, последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.
  - 9.2. Запрещается подача напряжения в электрическую сеть СНТ «Незабудка» от автономных источников питания Потребителя.
  - 9.3. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх установленной мощности.
  - 9.4. В аварийных случаях отключение Потребителя производится без предупреждения.
  - 9.5. Потребителю запрещается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.
  - 9.6. Акт составлен в трех экземплярах.

Ответственный за электрохозяйство  
СНТ «Незабудка»

Потребитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

разграничения балансовой ответственности электроустановок и сооружений  
напряжением до 0.4кВ между СНТ «Незабудка» и потребителем

Однолинейная схема подключения потребителя к сети 0.4кВ через узел учёта.

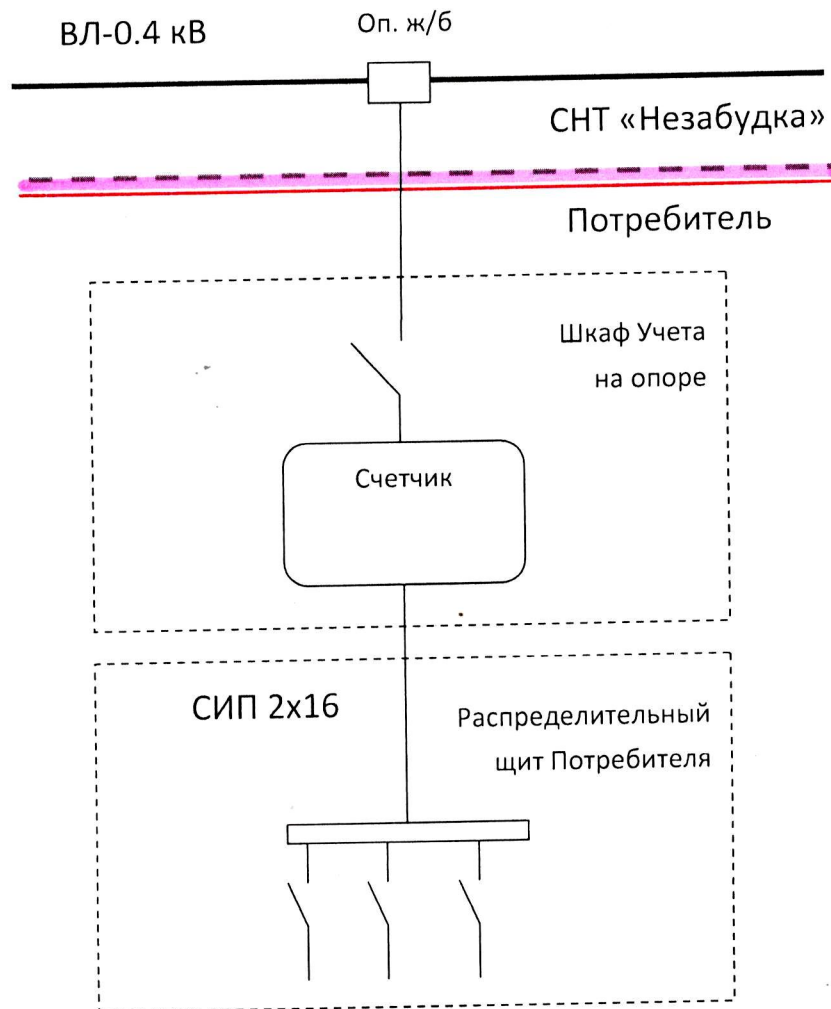

Ответственный за электрохозяйство  
СНТ «Незабудка»

Потребитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Утверждаю:

Председатель правления СНТ «Незабудка»

« 05 »

АКТ № \_\_\_\_\_



**разграничения эксплуатационной ответственности электроустановок и потребителей напряжением до 0.4кВ между СНТ «Незабудка» и потребителем**

СНТ «Незабудка» с одной стороны и \_\_\_\_\_  
далее «Потребитель», владелец участка № \_\_\_\_\_ в СНТ «Незабудка» с другой стороны,  
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На день составления Акта, электроснабжение Потребителя производится от ВЛ-0.4кВ СНТ «Незабудка».
2. Возможность присоединения энергоустановок Потребителю определена Техническими условиями.
3. Разрешенная мощность \_\_\_\_\_ кВт
4. Подключение выполнено на опоре ВЛ-0.4 кВ СНТ «Незабудка», согласно схемы.
5. Установлен счетчик для учета электроэнергии:
  - 5.1. Модель: \_\_\_\_\_
  - 5.2. Заводской номер: \_\_\_\_\_
6. Границей эксплуатационной ответственности между СНТ «Незабудка» и Потребителем являются (см. красные линии на схеме Приложения 1 к Акту) ответственные зажимы в месте присоединения Потребителя к ВЛ-0.4 кВ СНТ «Незабудка» .
7. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения эксплуатационной ответственности возлагается на персонал СНТ «Незабудка».
8. Ответственность за целостность пломб, надлежащие состояние прибора учета (Счетчика) и автоматического выключателя в узле учёта возлагается на Потребителя.
9. Особые условия:
  - 9.1. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Потребителя, последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.
  - 9.2. Запрещается подача напряжения в электрическую сеть СНТ «Незабудка» от автономных источников питания Потребителя.
  - 9.3. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх установленной мощности.
  - 9.4. В аварийных случаях отключение Потребителя производится без предупреждения.
  - 9.5. Потребителю запрещается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.
  - 9.6. Акт составлен в трех экземплярах.

Ответственный за электрохозяйство  
СНТ «Незабудка»

Потребитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

# Приложение 1

к Акту № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

разграничения эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 0.4кВ между СНТ «Незабудка» и потребителем

Однолинейная схема подключения потребителя к сети 0.4кВ через узел учёта.

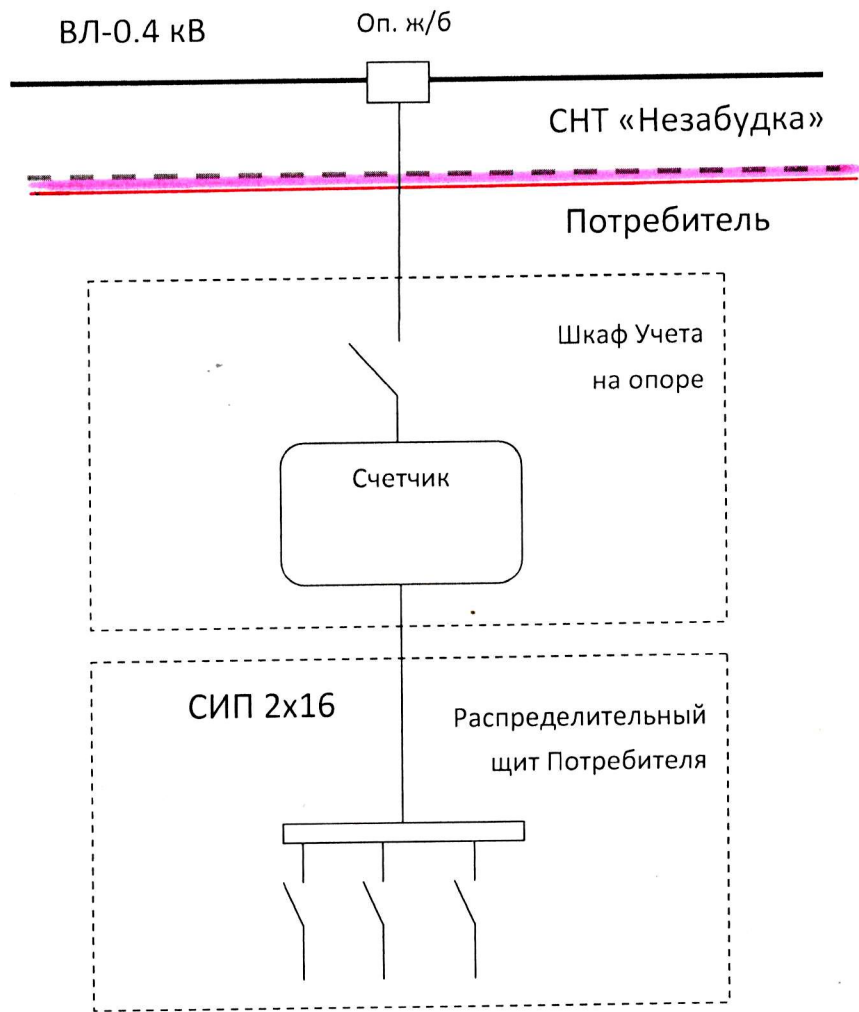

Ответственный за электрохозяйство  
СНТ «Незабудка»

Потребитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_